Bezpieczne odległości od budynku

Dopuszczalne odległości zbiornika od budynków i innych obiektów typu garaż, gospodarczy, warsztat itp. użyteczności publicznej określono w §179 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. i wynoszą one odpowiednio:

3 m przy pojemności 2700 l - "A" (naziemny) oraz 1 m (podziemny),

5 m przy pojemności 4850 l - "A" (naziemny) oraz 2,5 m (podziemny),

7,5 m przy pojemności 6700/6400 l - "A" (naziemny) oraz 3 m (podziemny).

Zbiorniki przydomowe - Bezpieczna odległość

Odległość zbiorników z gazem płynnym od granicy działki budowlanej z tymi zbiornikami powinna wynosić:

1,5 m przy pojemności 2700 l - "B" (naziemny),

2,5 m przy pojemności 4850 l - "B" (naziemny),

3,75 metra przy pojemności 6700/6400 l - "B" (naziemny).

Niezależnie od wielkości i rodzaju zbiornika powinny być one umieszczone w odległości:

5 m od wszelkich studzienek np. kanalizacyjnych, teletechnicznych i zagłębień terenu - "D", "E",

3 m przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV - "C",

15 m przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równym lub większym od 1 kV - "C".

Estetyka a funkcjonalność – zbiornik podziemny czy zbiornik nadziemny?

Minimalne odległości od zbiorników na gaz płynny od:

A) Budynków i garażów

B) Granicy działki

C) Linii elektroenergetycznej

D) Studzienek

E) Zagłębień terenu

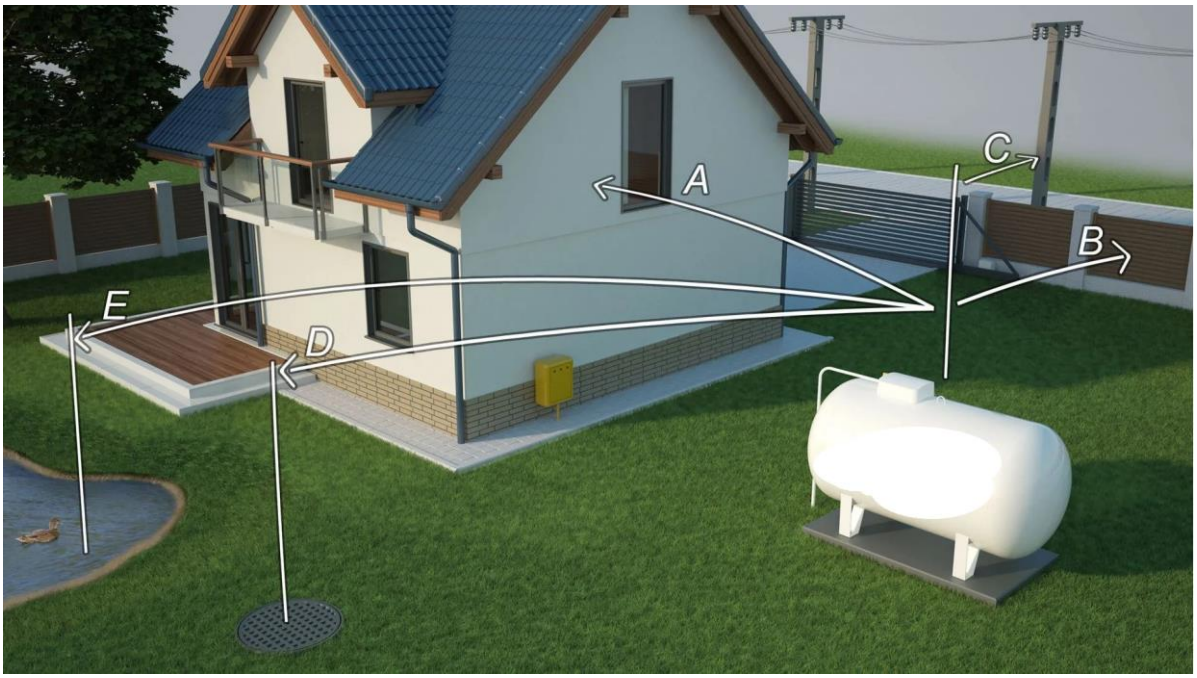
A
B
C
D
E

1.6m
2.5m
1.25m

1.6m
4.3m
1.25m

1.6m
5.5m
1.25m